



TEMAT	Przebudowa, remont i doociepnie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z przybudową wejścia do piwnicy, przybudową budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 50-119 w Siedlcach.		
LOKALIZACJA	Numer działki 182, 173 i 165/3 obręb 004/1 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce		
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Kosiński upr. nr LUB/0241/PWOE/12 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław Korczyński upr. nr LUB/0271/PWBE/16 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
Skala	-:---:		
Data	12.2017	Faza PW	www.murac-budowlanstwo.pl murac-budowlanstwo.pl m o r z e c budownictwo
Nazwa	SCHEMAT ROZDZIELNICY RWCO		

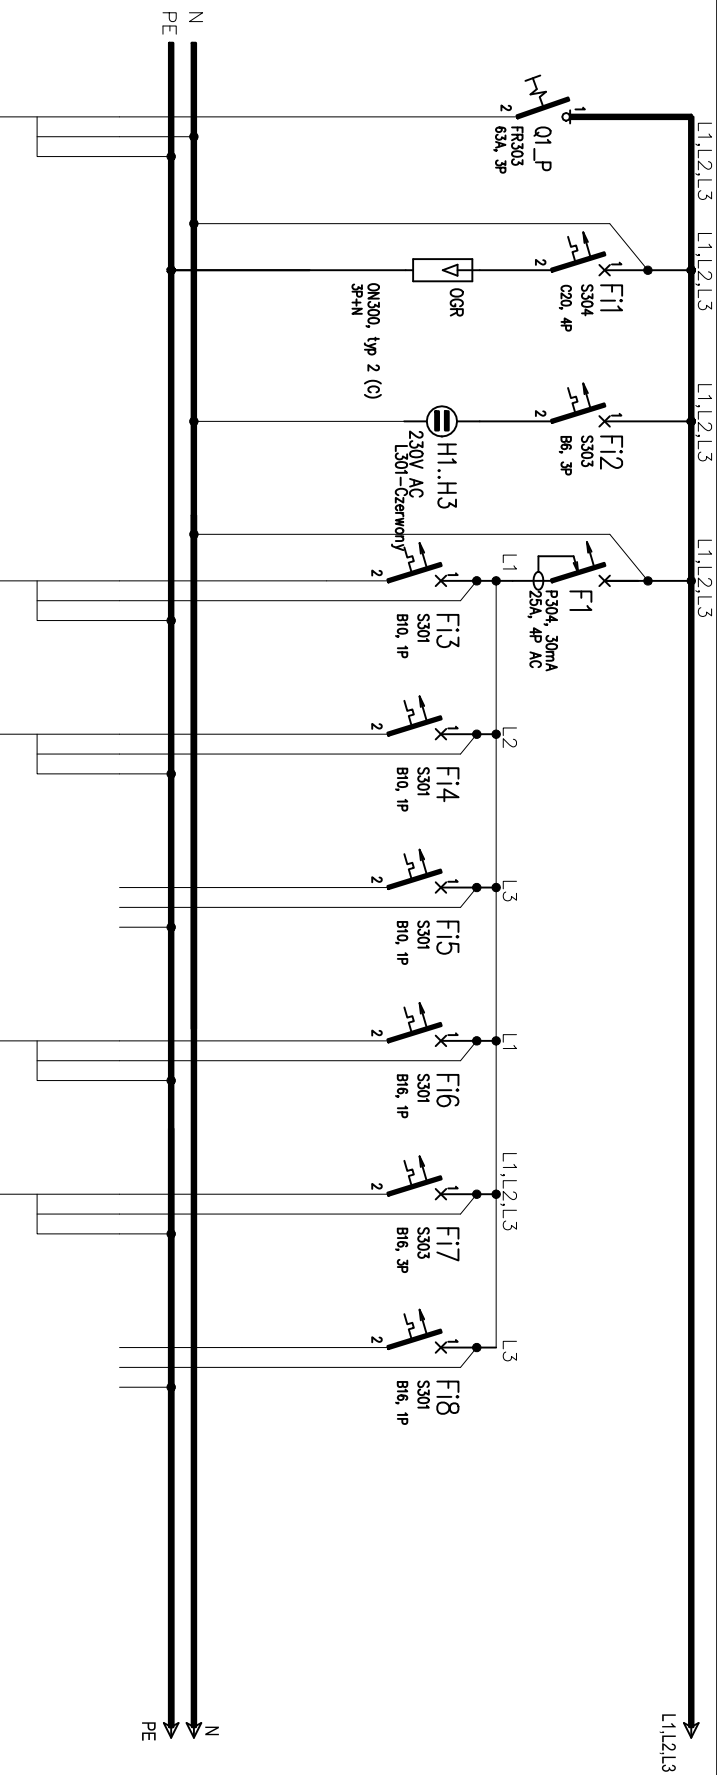

Oznaczenie obwodu	Q1_P	OGR	H1-H3	RWCO/1	RWCO/2	RWCO/3	RWCO/4	RWCO/5	RWCO/6
Opis	Zasilanie z RB-1	Ogranicznik przepięć	Sygnalizacja napięcia	Oświetlenie pom. B-1.11	Oświetlenie AW i EW pom. B-1.11	FEZERWA	Gniazda 230V pom. B-1.11	Gniazda 400V pom. B-1.11	FEZERWA
Moc, kW	2,79kW								
Typ kabla/przewodu	YKYżo			YDYżo	YDYżo		YDYżo	YDYżo	
Przekrój	5x16mm²			3x1,5mm²	3x1,5mm²		3x2,5mm²	5x2,5mm²	



Uwaga:  
Zasilanie i sterowanie pomp obiegowych i siłowników zaworów  
trójdrogowych z istn. sterownika węzła cieplnego.

RWCO/7	RWCO/8
Gniazdo 230V pompa zasilająca pom. B-1.11	Istn. sterownik węzła cieplnego
YDY20	YKY20
3x1,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>