Siedlce, dn. 13.01.2011r.

Wstępne warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
(Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.)

dotyczy: budowy przyłącza oraz węzła ciepłowniczego do projektowanego budynku Sądu Okręgowego przy ul. Kazimierzowskiej 31A w Siedlcach (dz. nr 19-20/9).

1. Miejsce i sposób doprowadzenia przyłącza do węzła cieplnego:

Proponowane włączenie zlokalizowane będzie na sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x 139,7, co przedstawiono na załączonej mapie (załącznik 1).

Szczegółowe miejsce, sposób oraz termin włączenia ustali projektant z naszym Działem Sprzedaży i Rozwoju po wydaniu warunków technicznych przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

UWAGA: Podłączenie obiektu będzie możliwe w przypadku uzyskania bezpłatnej zgody od właścicieli terenu na włączenie i ułożenie przyłącza ciepłowniczego po ich terenie.

2. Miejsce rozgraniczenia własności instalacji i urządzeń w pomieszczeniu węzła pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. a Odbiorcą.

Ustala się następujące własności urządzeń:

a) przyłącze ciepłownicze będzie własnością **Przedsiębiorstwa Energetycznego**,
b) węzeł cieplny pozostaje własnością **Odbiorcy,** a miejscem podziału własności - pierwsze zawory odcinające węzeł od sieci, przy czym konserwacja tych zaworów należy do **Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.**,
c) główny licznik ciepła będzie własnością **Przedsiębiorstwa Energetycznego.**

3. Inne informacje

a) **Odbiorca** złoży wniosek o wydanie warunków przyłączenia po uzyskaniu tytułu własności lub innego tytułu prawnego do korzystania z terenu, na którym mają powstać obiekty;
b) wniosek o określenie warunków przyłączenia powinien zawierać:
   - oznaczenie wnioskodawcy,
   - plan zagospodarowania obiektów z propozycją umiejscowienia węzłów ciepłowniczych,
   - dokument stwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektów,
   - określenie kubatury i powierzchni ogrzewalnej obiektów,
   - określenie ilości, rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
   - określenie mocy maksymalnej osiąganej przez poszczególne instalacje odbiorcze,
   - proponowany termin uruchomienia dostawy ciepła;
c) **Przedsiębiorstwo Energetyczne** po rozpatrzeniu wniosku określi warunki przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej oraz przedstawi **Odbiorcy** umowę o przyłączenie.

4. Termin ważności.

Wstępne warunki techniczne ważne są jeden rok.

KIEROWNIK D... SPRZEDAŻY I R...
Małgorzata Sal...

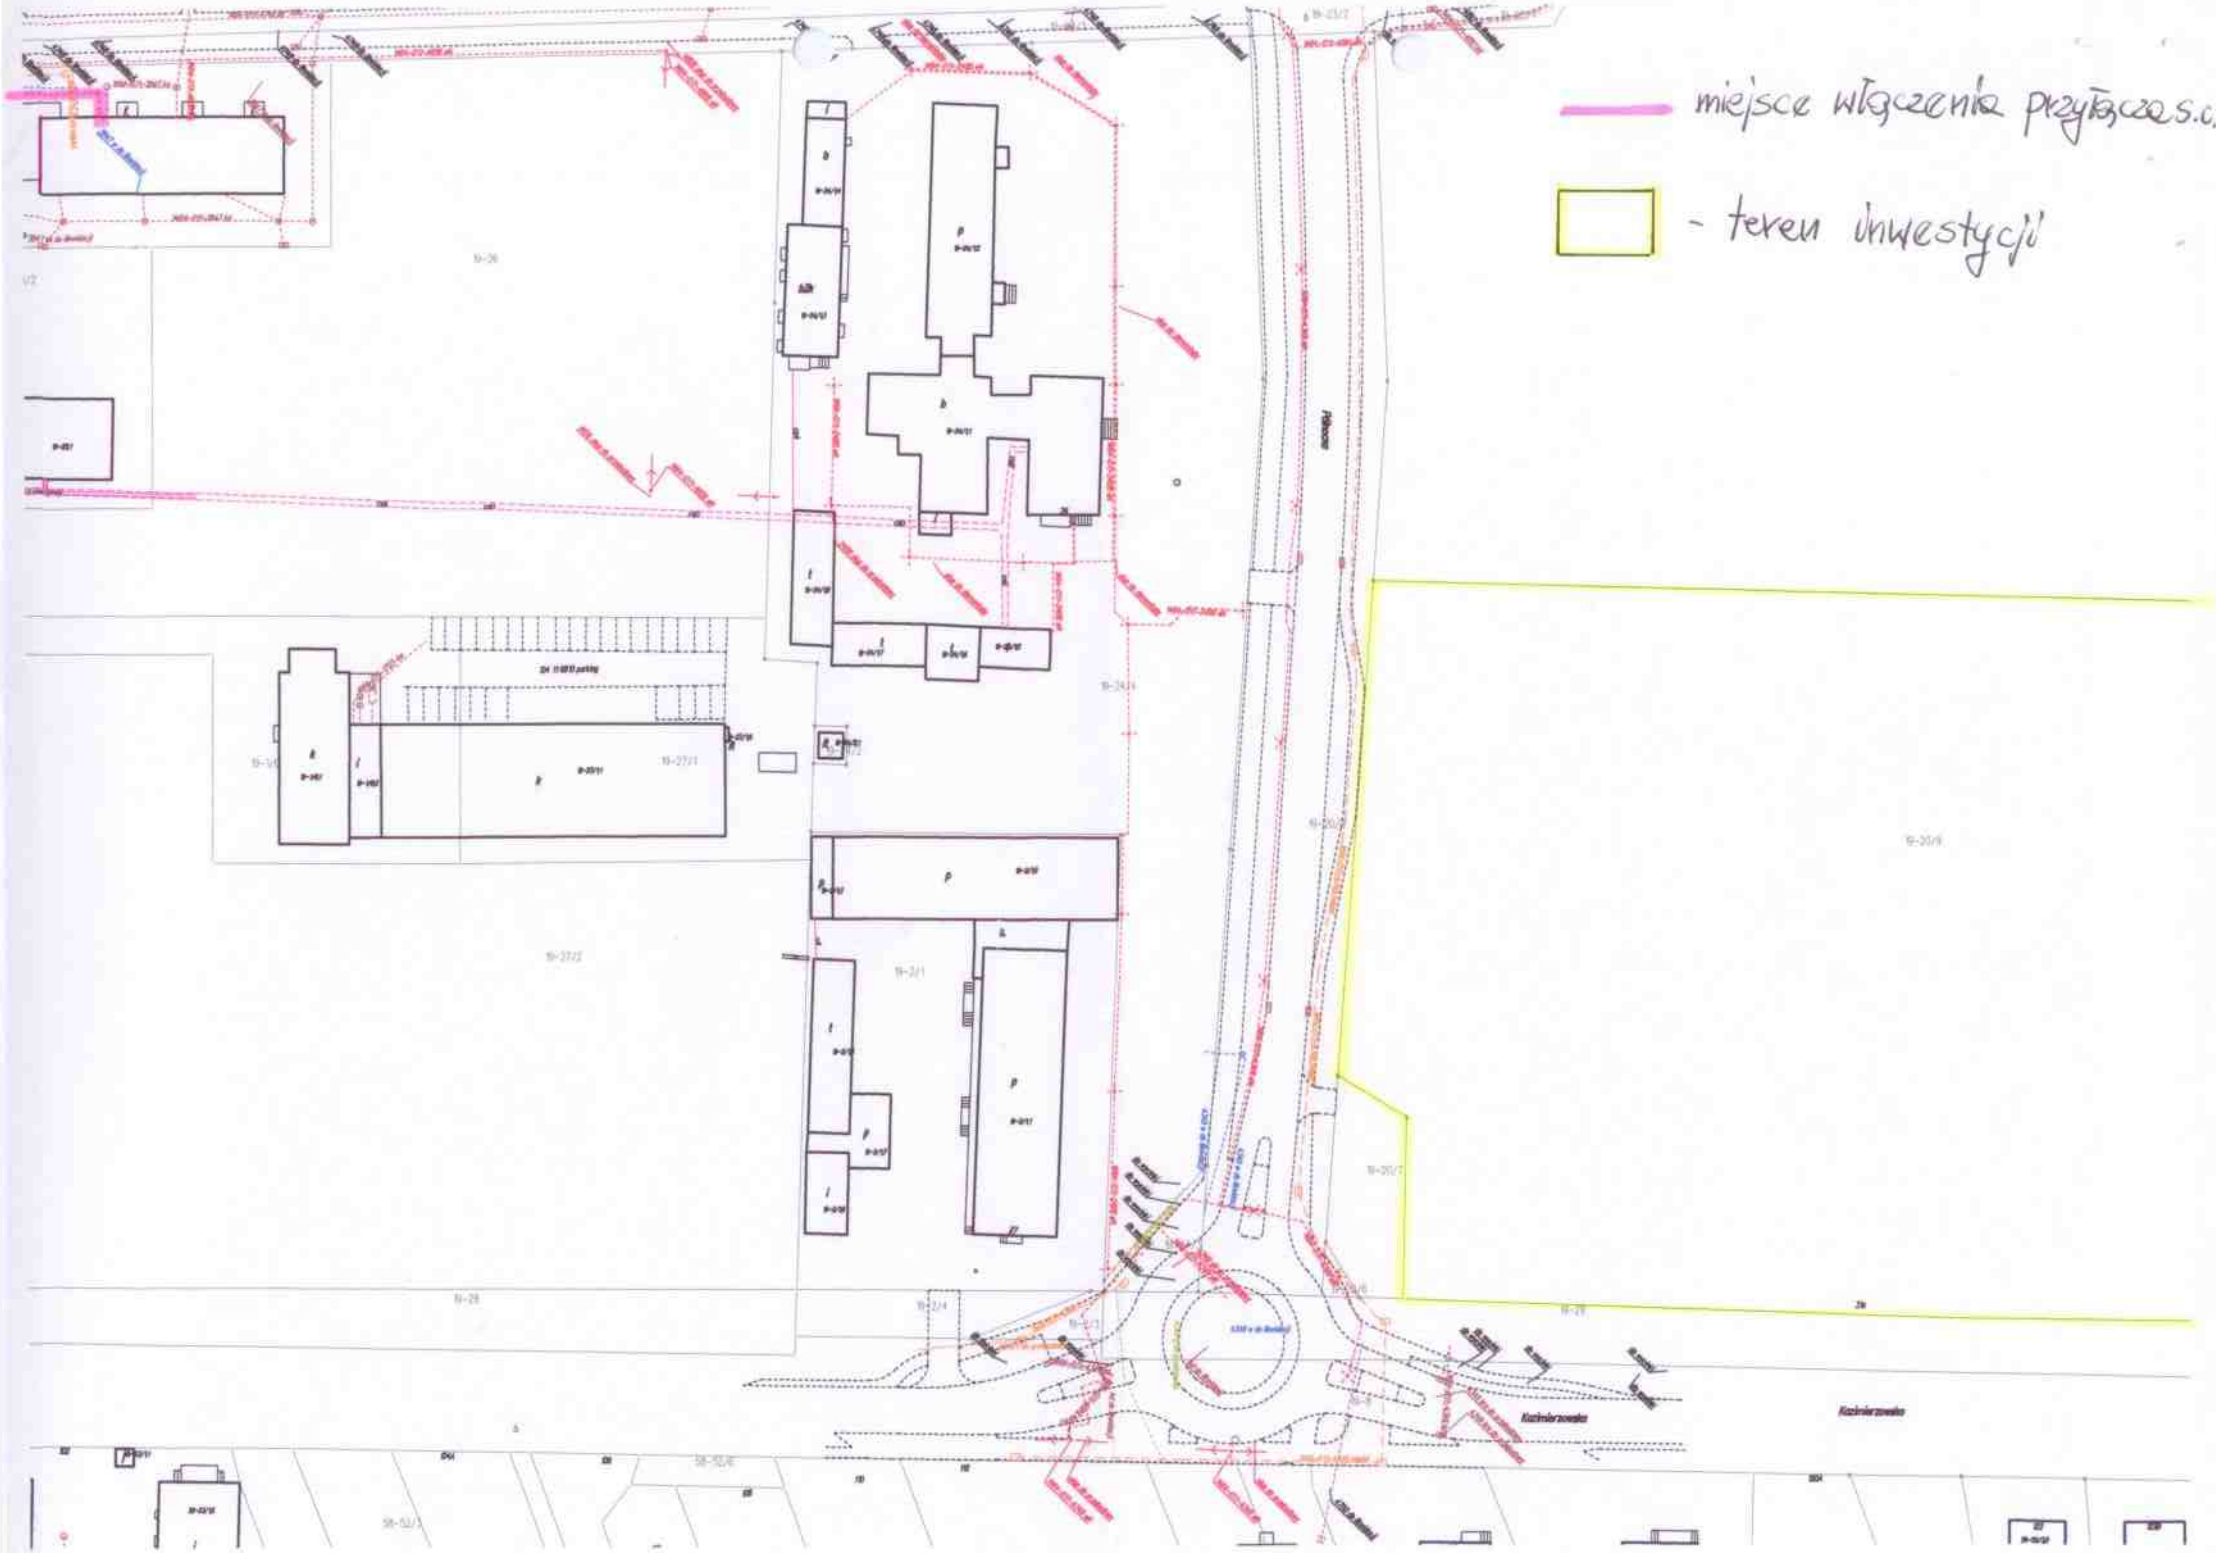
miejsce włączenia przyłącza s.c.
- teren inwestycji