


Istniejące obwody

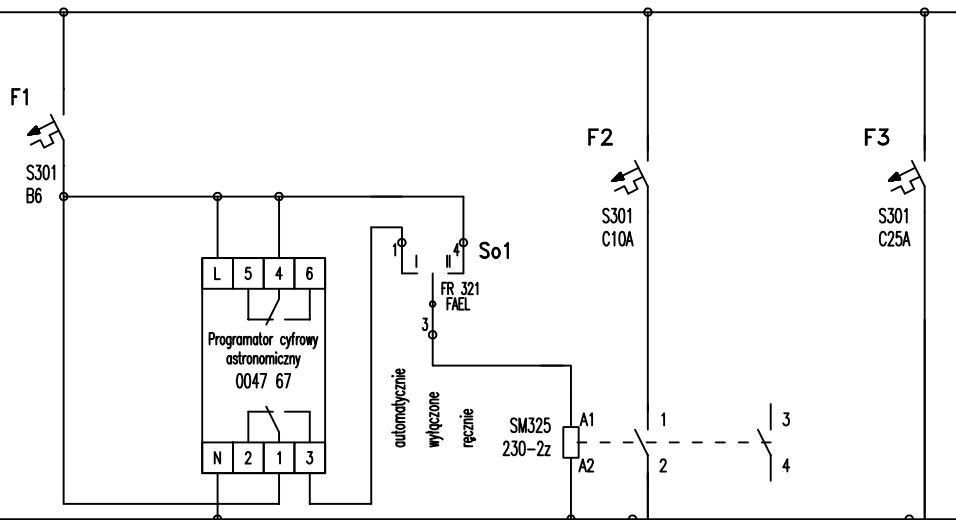

| | |
|----|------|
| Pi | (kW) |
| Ps | (kW) |
| Is | (A) |

| |
|------|
| 0,41 |
| 0,41 |
| 2,1 |

| |
|------|
| 3,7 |
| 3,7 |
| 19,1 |

ELEWACJA BUD.

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S

Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---|----------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Opracował: | Tomasz Stypułkowski | PROFIL | Nazwa rysunku: | SCHEMAT ROZBUDOWY ISTN. TABLICY RPC2 | RYS. NR IE04 | | |
| Projektant: | Lech Chwieroś BI/10/90 | Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego 15-879 BIAŁYSTOK ul. Stołeczna 15 | Obiekt: | SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH UL. SĄDOWA 2 | | | |
| Sprawdzający: | Janusz Topolski BI/05/01 | Data: kwiecień 2011r | Skala | — | Inwestor: | SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH UL. SĄDOWA 2 | ARKUSZ NR 1 |